




# OCTOPUS 4800 VA

Anlagenbezeichnung <b>OCTOPUS 4800VA</b>						Zeichnungsnummer	
						Kundennummer	
Änderung	Datum	Name		Datum	Name	Kunde	
			Bearb.	09.06.2020	ELAN	LOFEC GmbH	
			Gepr.	17.06.2020	S.Hentzel	Freiheit-Vorn-Stein-Weg 15 72108 Rottenburg	
front sheet						Anlage	Ort
Urspr						=	+
Ersatz von						BI 1	
Ersetzt durch						Kommission	4800 VA
Vorblatt						Gesamtblatt	6
						Blatt Gruppe	14
						Folgeblatt	10


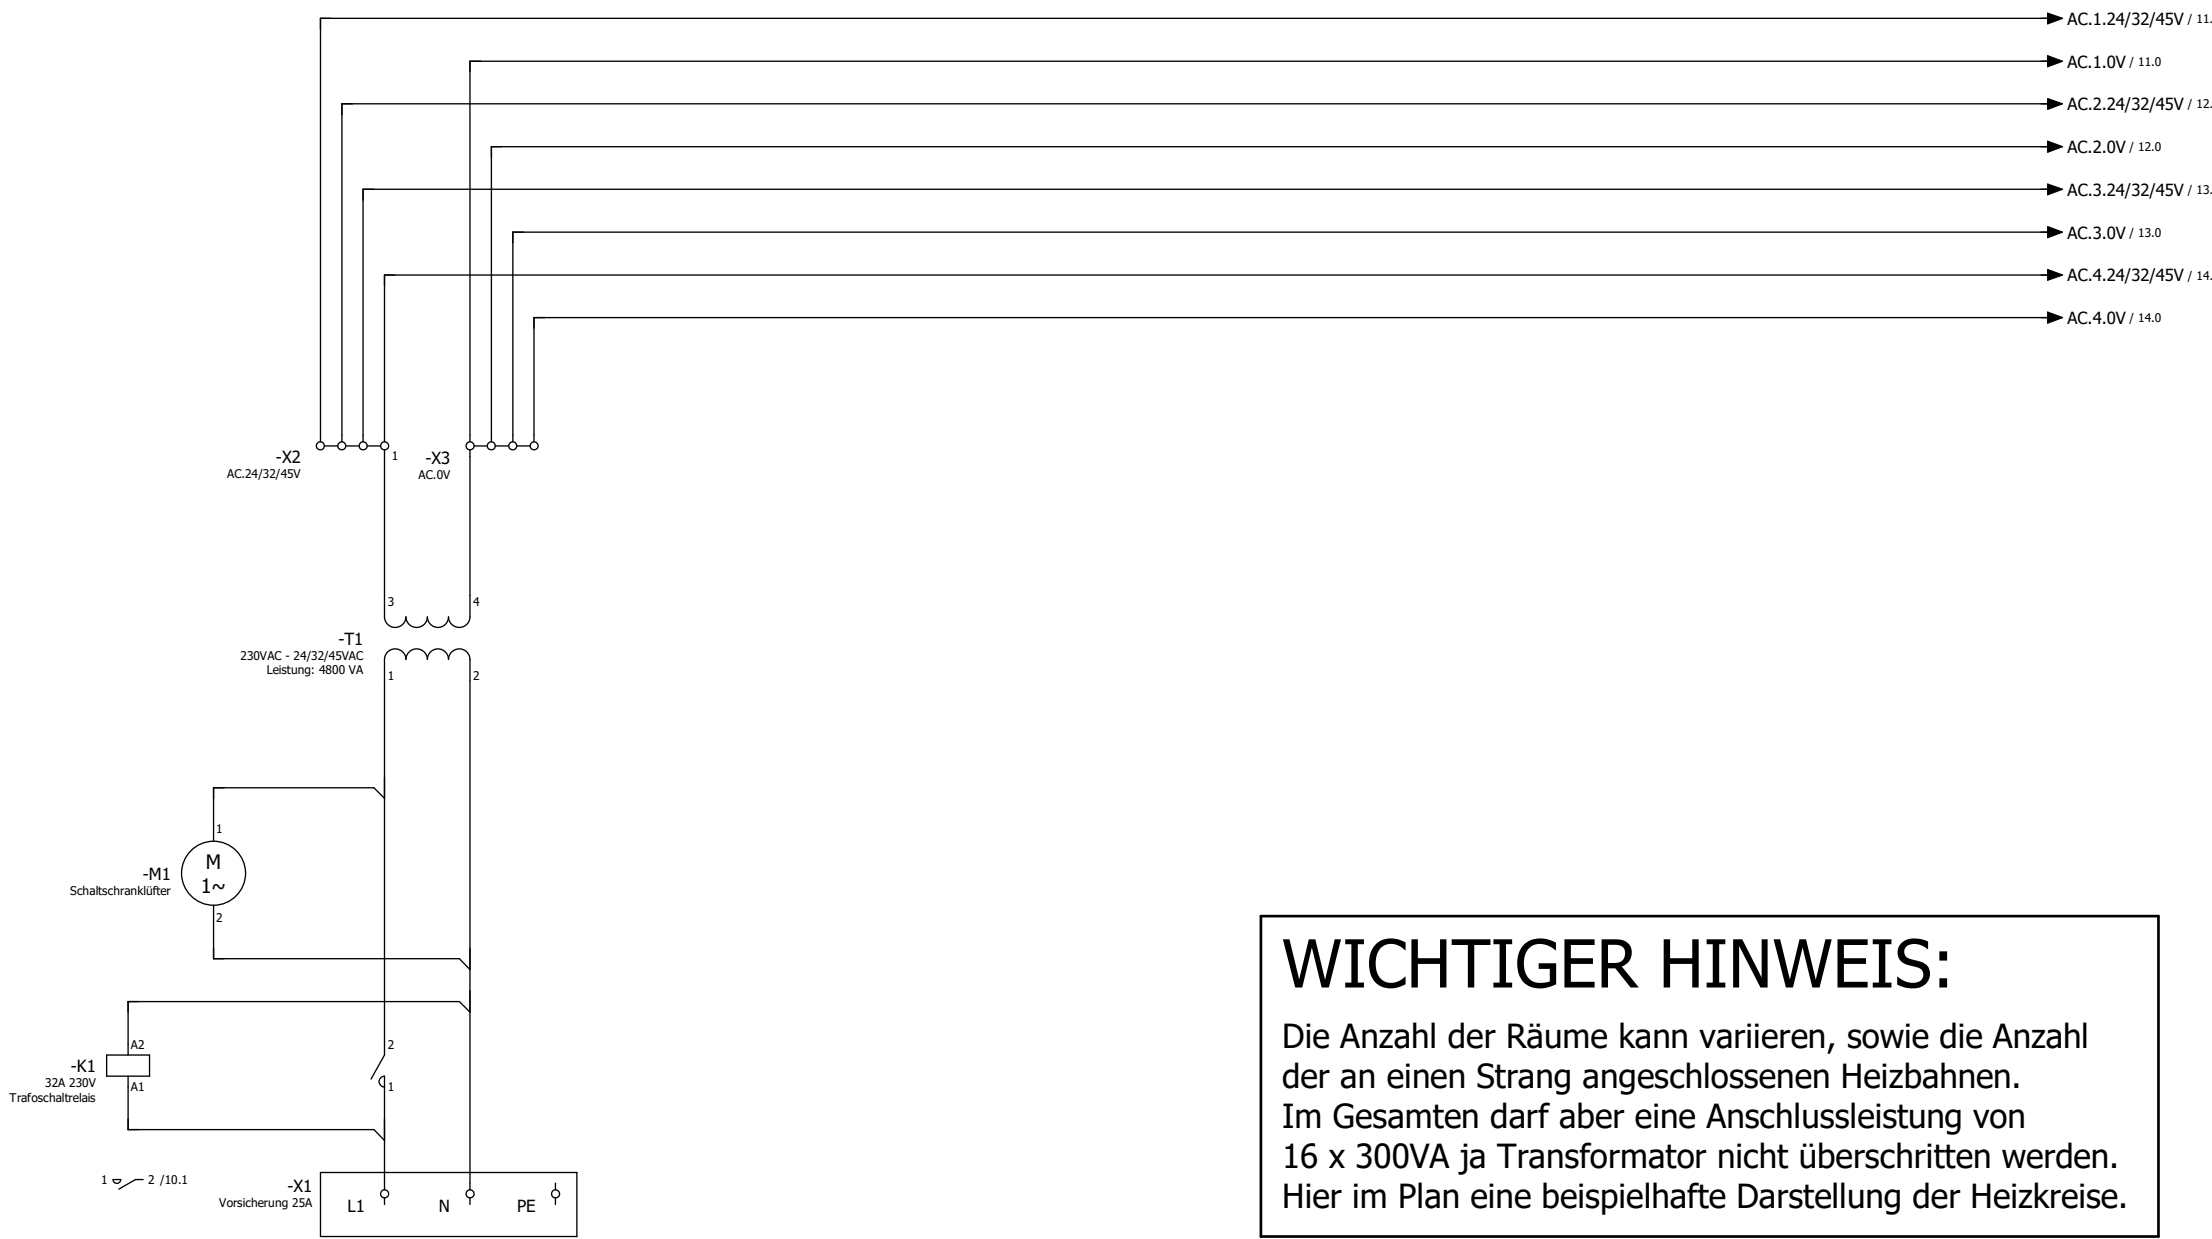


**WICHTIGER HINWEIS:**  
 Die Anzahl der Räume kann variieren, sowie die Anzahl der an einen Strang angeschlossenen Heizbahnen. Im Gesamten darf aber eine Anschlussleistung von 16 x 300VA ja Transformator nicht überschritten werden. Hier im Plan eine beispielhafte Darstellung der Heizkreise.







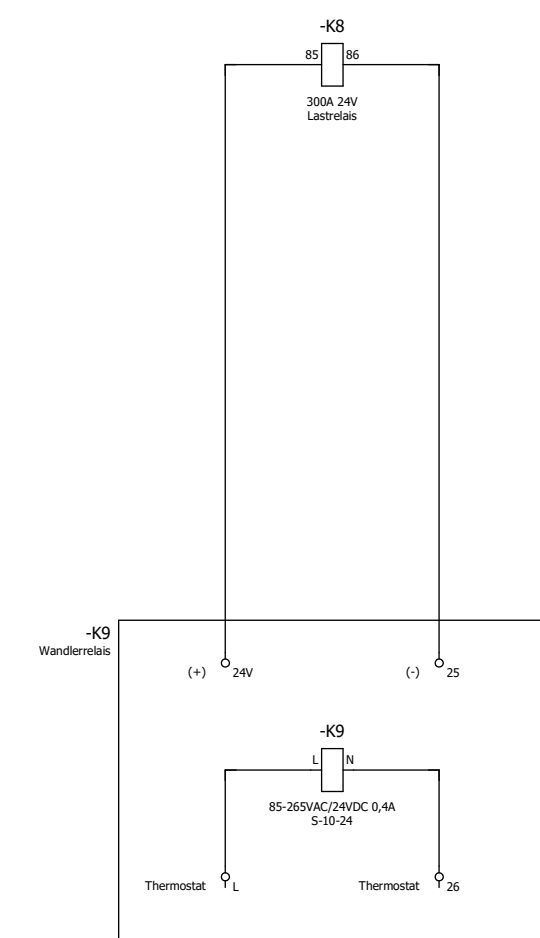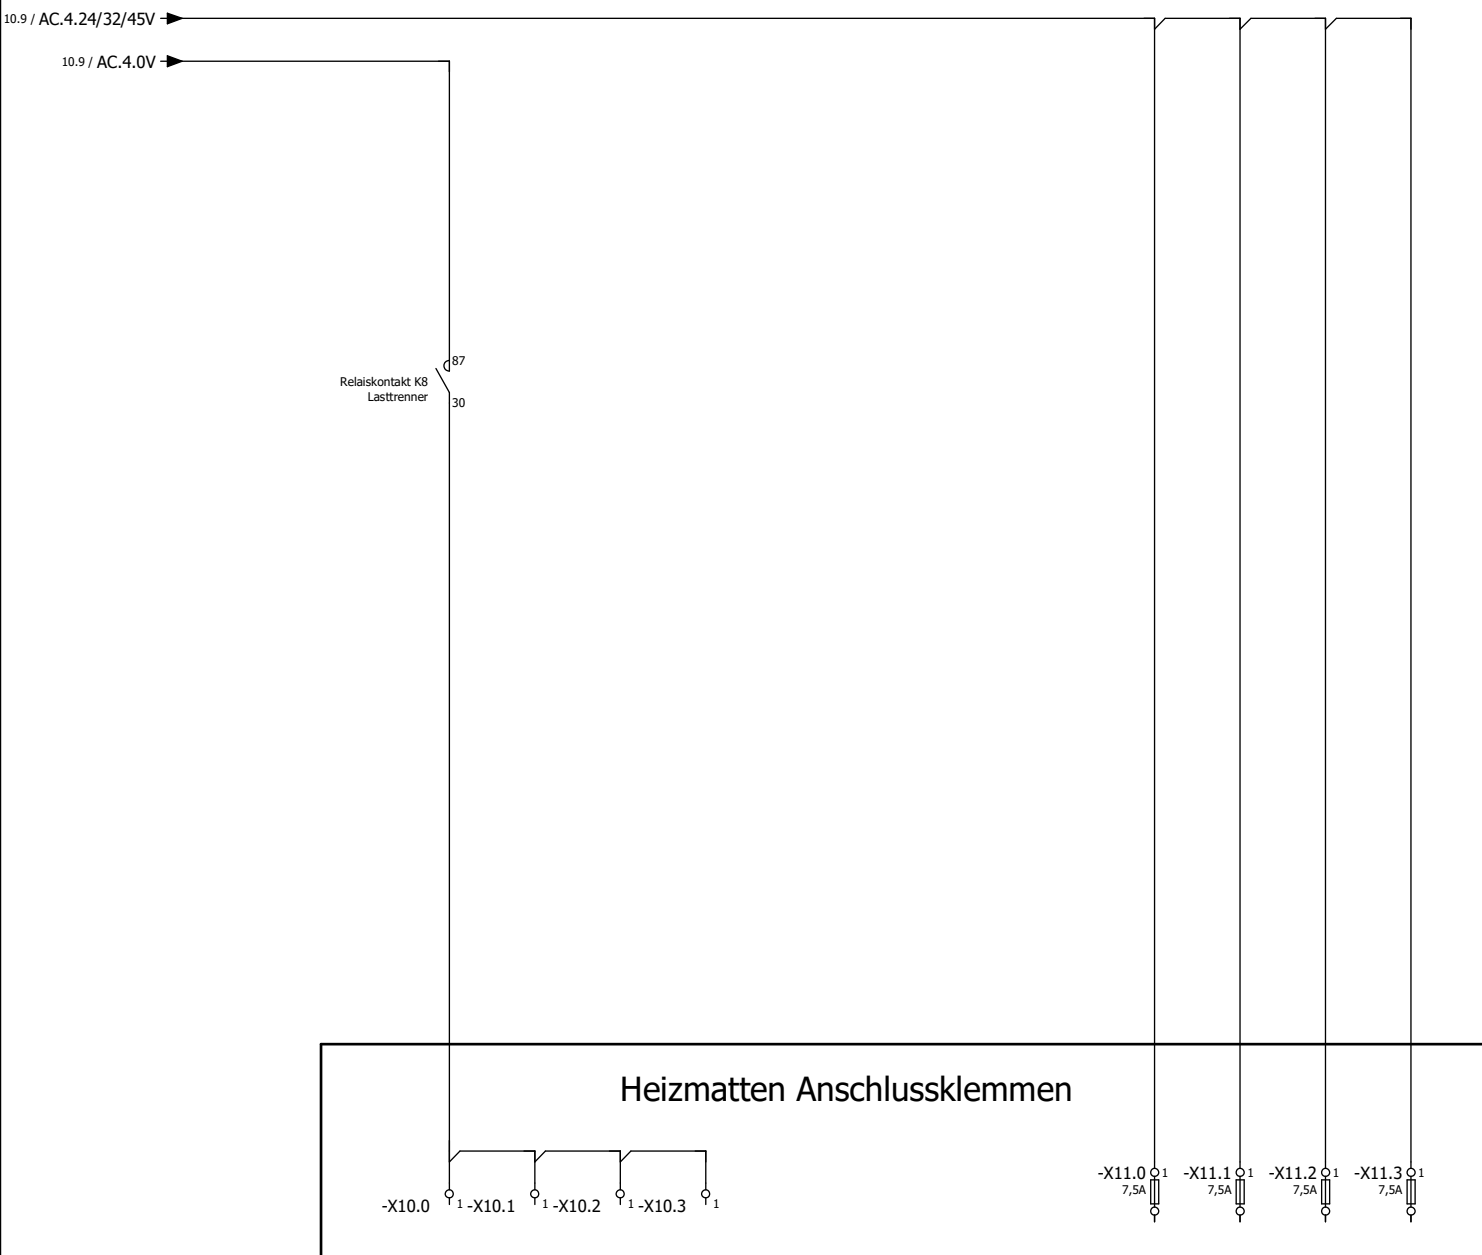

13		Datum 17.06.2020		4800 VA		LOFEC GmbH		Heizkreis 04		=	
		Bearb. S.Mentzel		OCTOPUS 4800VA						+	
		Gepr		Ersatz von		Ersetzt durch		0001		Blatt 14	
Änderung		Datum		Name		Urspr				Seite 6 / 6	