




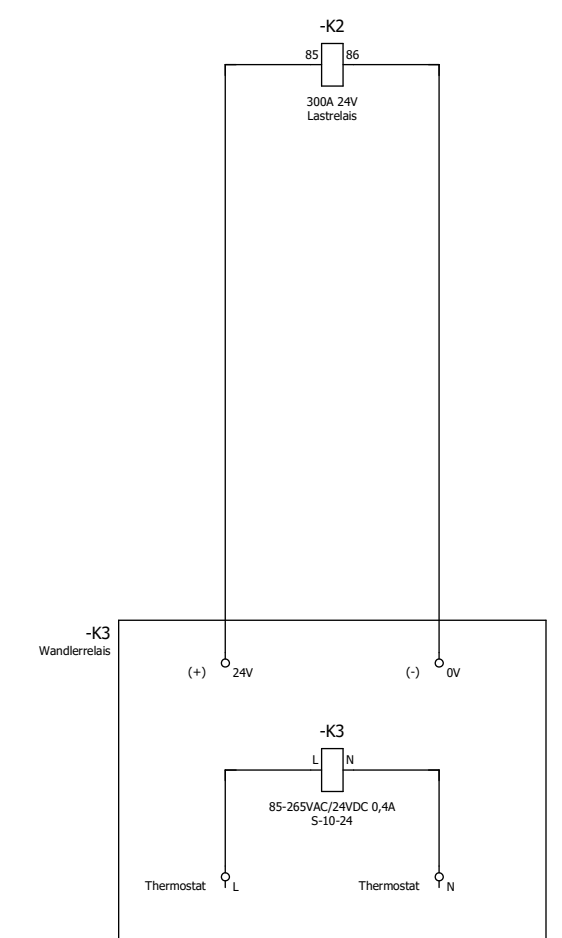


OCTOPUS 9600 VA



Anlagenbezeichnung OCTOPUS 9600VA						Zeichnungsnummer	
						Kundennummer	
Änderung	Datum	Name		Datum	Name	Kunde	
			Bearb.	11.06.2020	ELAN	LOFEC GmbH	
			Gepr.	17.06.2020	S.Hentzel	Freiheit-Vorn-Stein-Weg 15 72108 Rottenburg	
front sheet						Anlage	Ort
Urspr						=	+
Ersatz von						Bl 1	
Ersetzt durch						Kommission	9600 VA
Vorblatt						Gesamtblatt	10
						Blatt Gruppe	28
						Folgeblatt	20

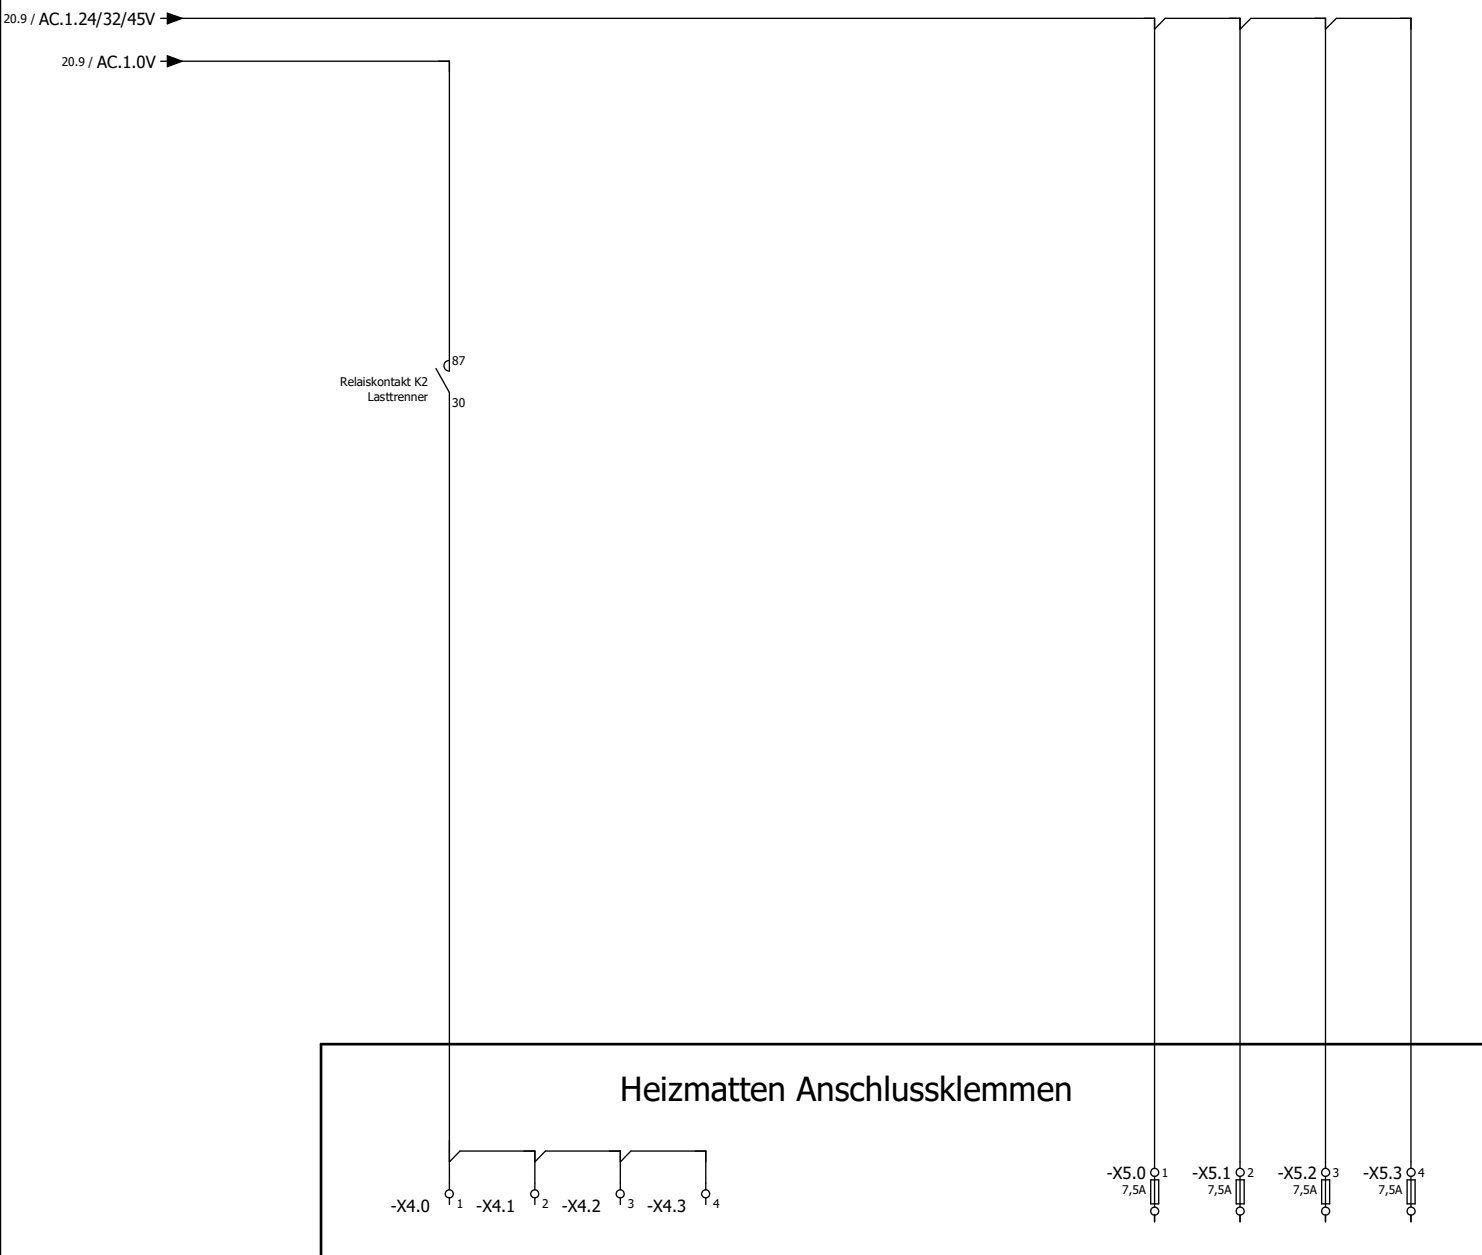



			Datum	17.06.2020	9600 VA	LOFEC GmbH	Heizkreis 01	=	
			Bearb.	S.Mentzel				+	
			Gepr		OCTOPUS 9600VA				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			
								GB_tpj001	Blatt 21 Seite 3 / 10

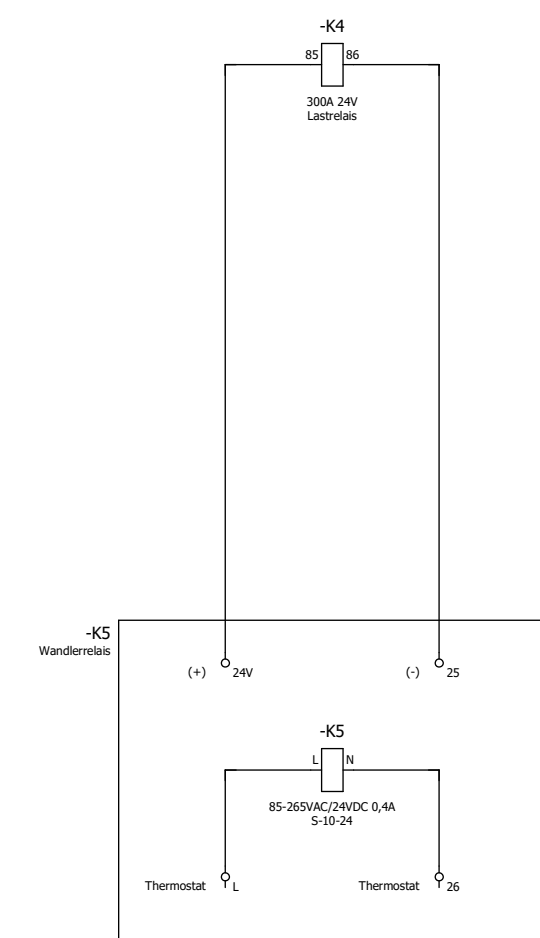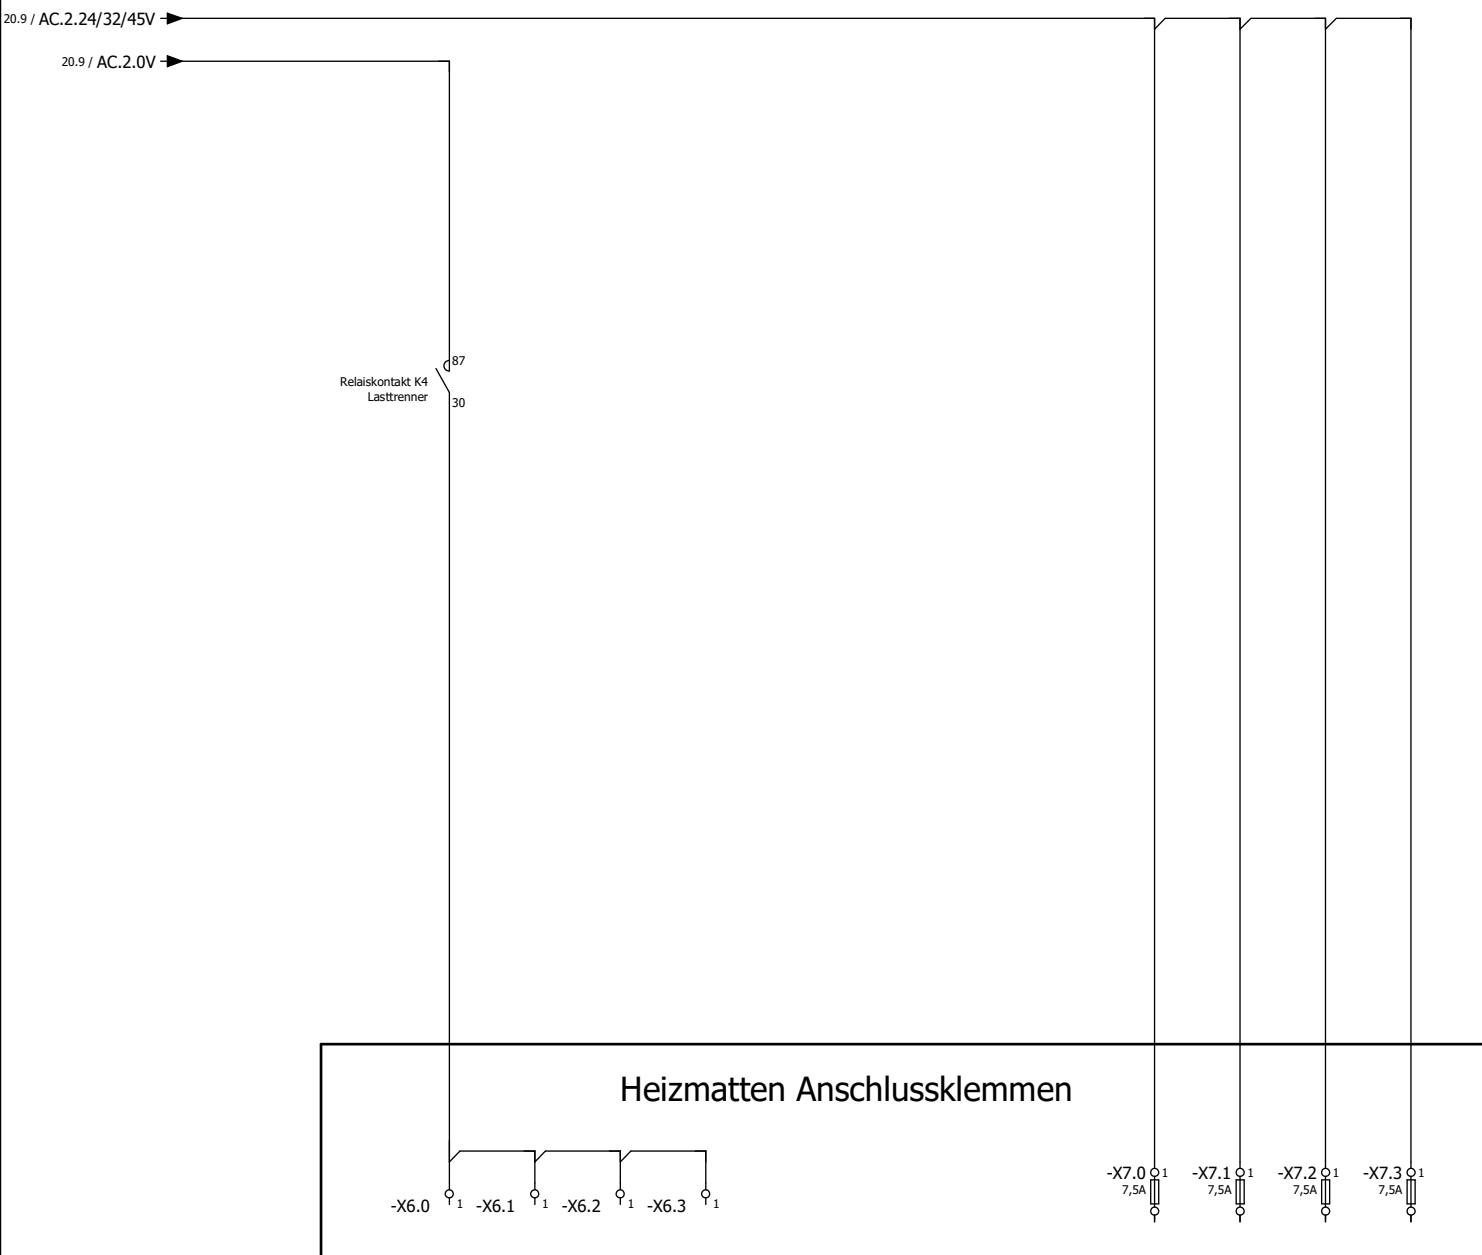



			Datum	17.06.2020	9600 VA	LOFEC GmbH	Heizkreis 02		=
			Bearb.	S.Mentzel					+
			Gepr		OCTOPUS 9600VA				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			
								GB_tpj001	Blatt 22 Seite 4 / 10

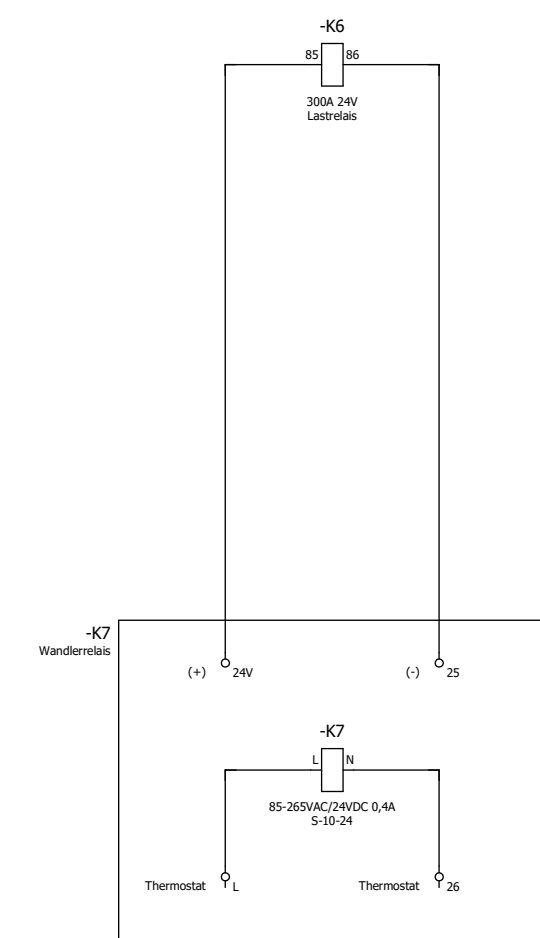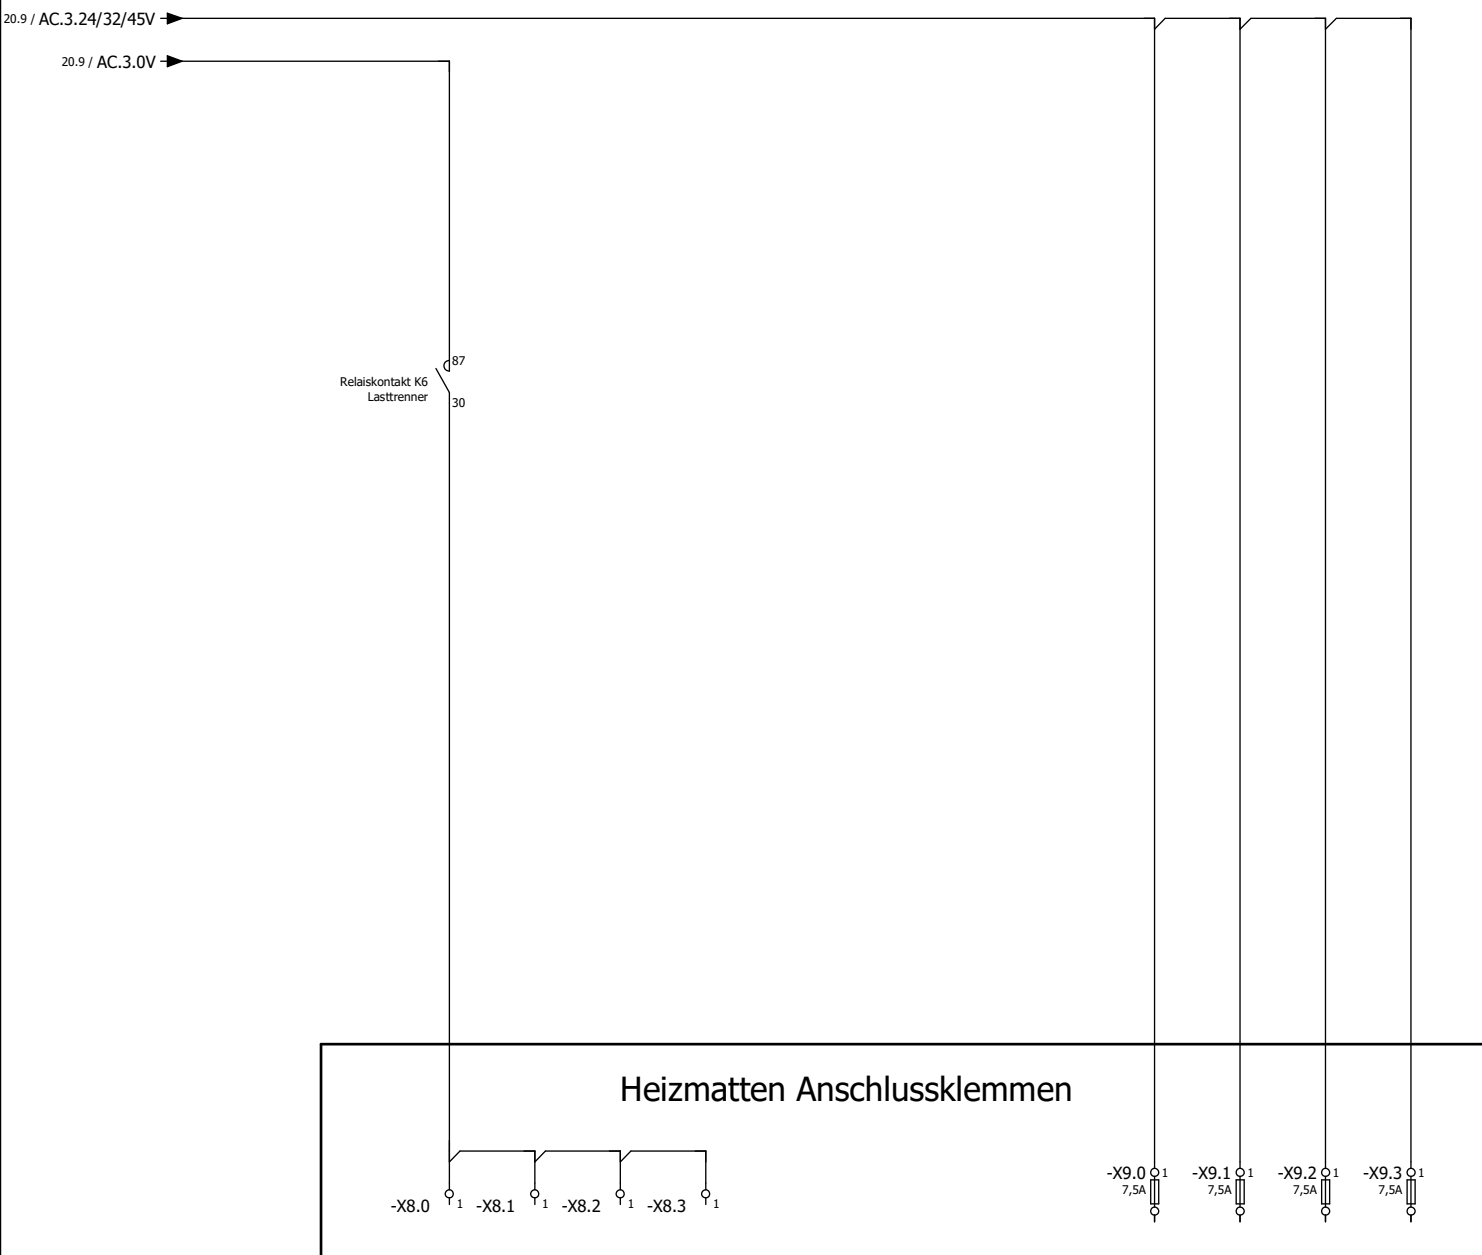



			Datum	17.06.2020	9600 VA	LOFEC GmbH	Heizkreis 03	=	
			Bearb.	S.Mentzel				+	
			Gepr		OCTOPUS 9600VA				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			
								GB_tpj001	Blatt 23 Seite 5 / 10

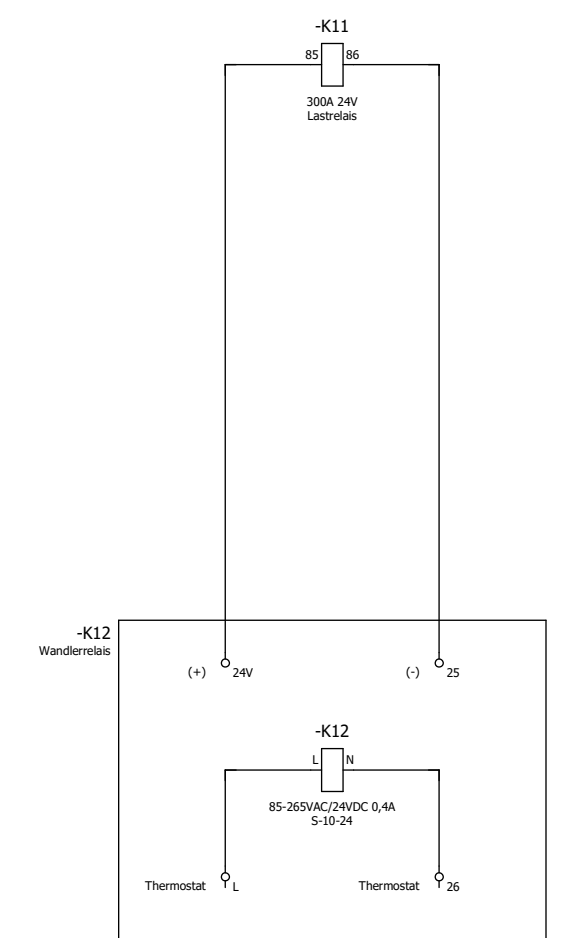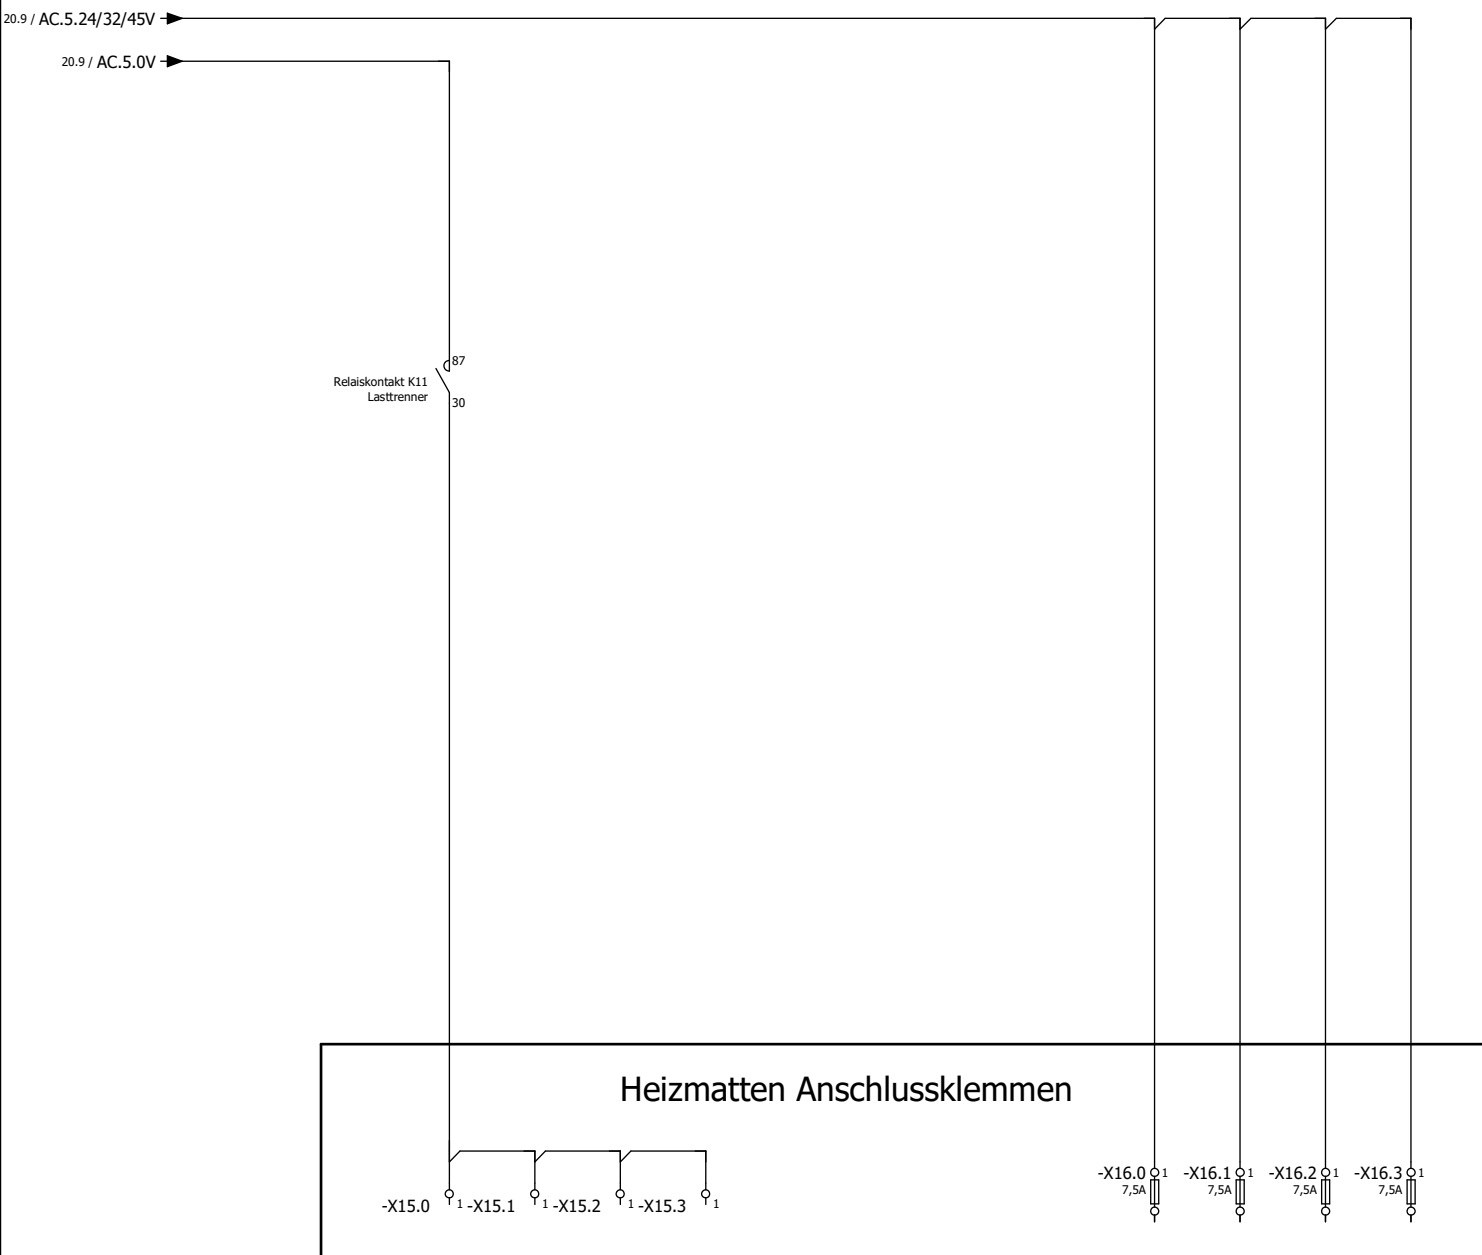

			Datum	17.06.2020	9600 VA	LOFEC GmbH	Heizkreis 05	=
			Bearb.	S.Mentzel				+
			Gepr		OCTOPUS 9600VA			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch		
								Blatt 25
							GB_tp1001	Seite 7 / 10

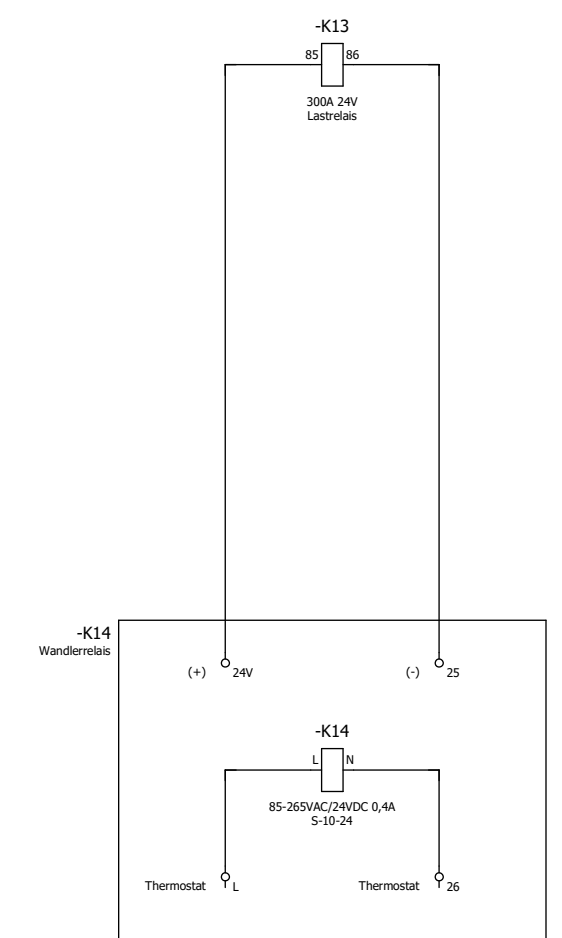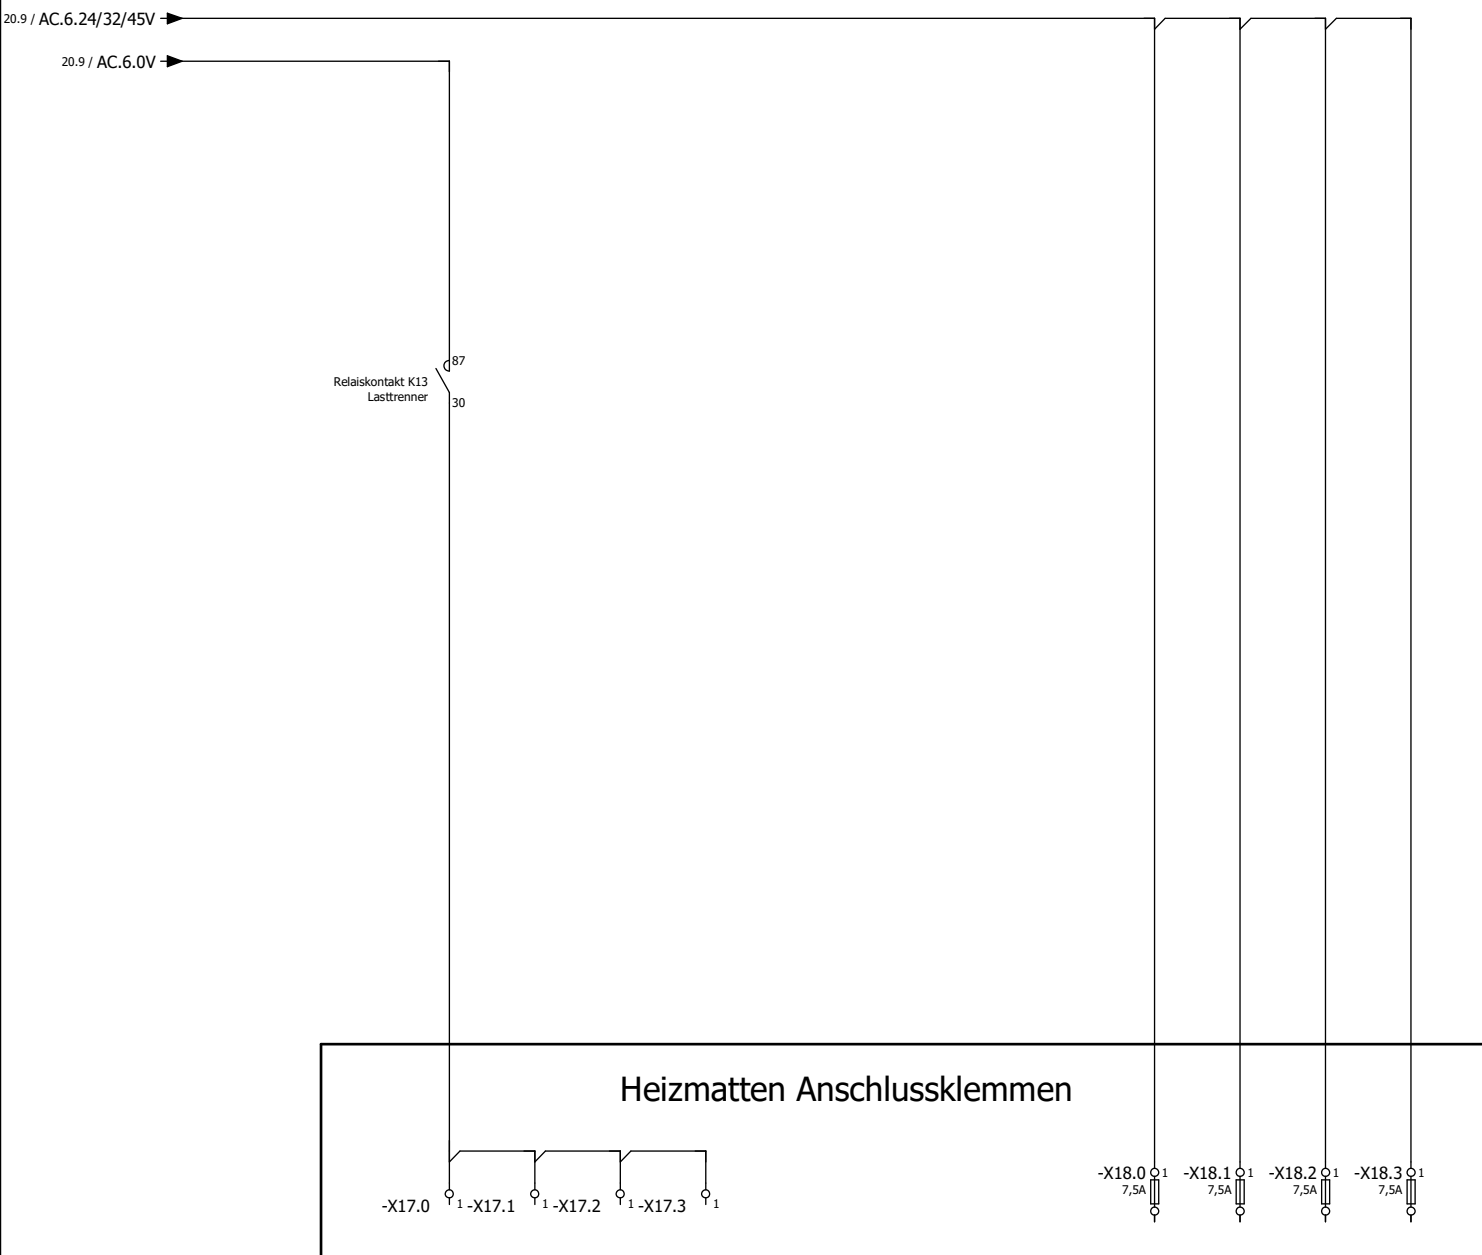

			Datum	17.06.2020	9600 VA	LOFEC GmbH	Heizkreis 06	=	
			Bearb.	S.Mentzel				+	
			Gepr		OCTOPUS 9600VA				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			
								GB_tp1001	Blatt 26 Seite 8 / 10

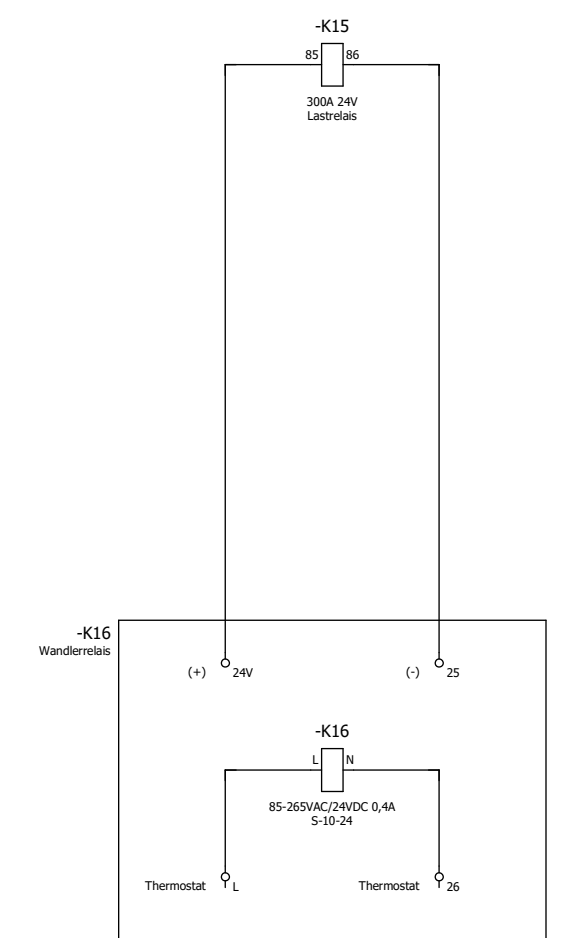
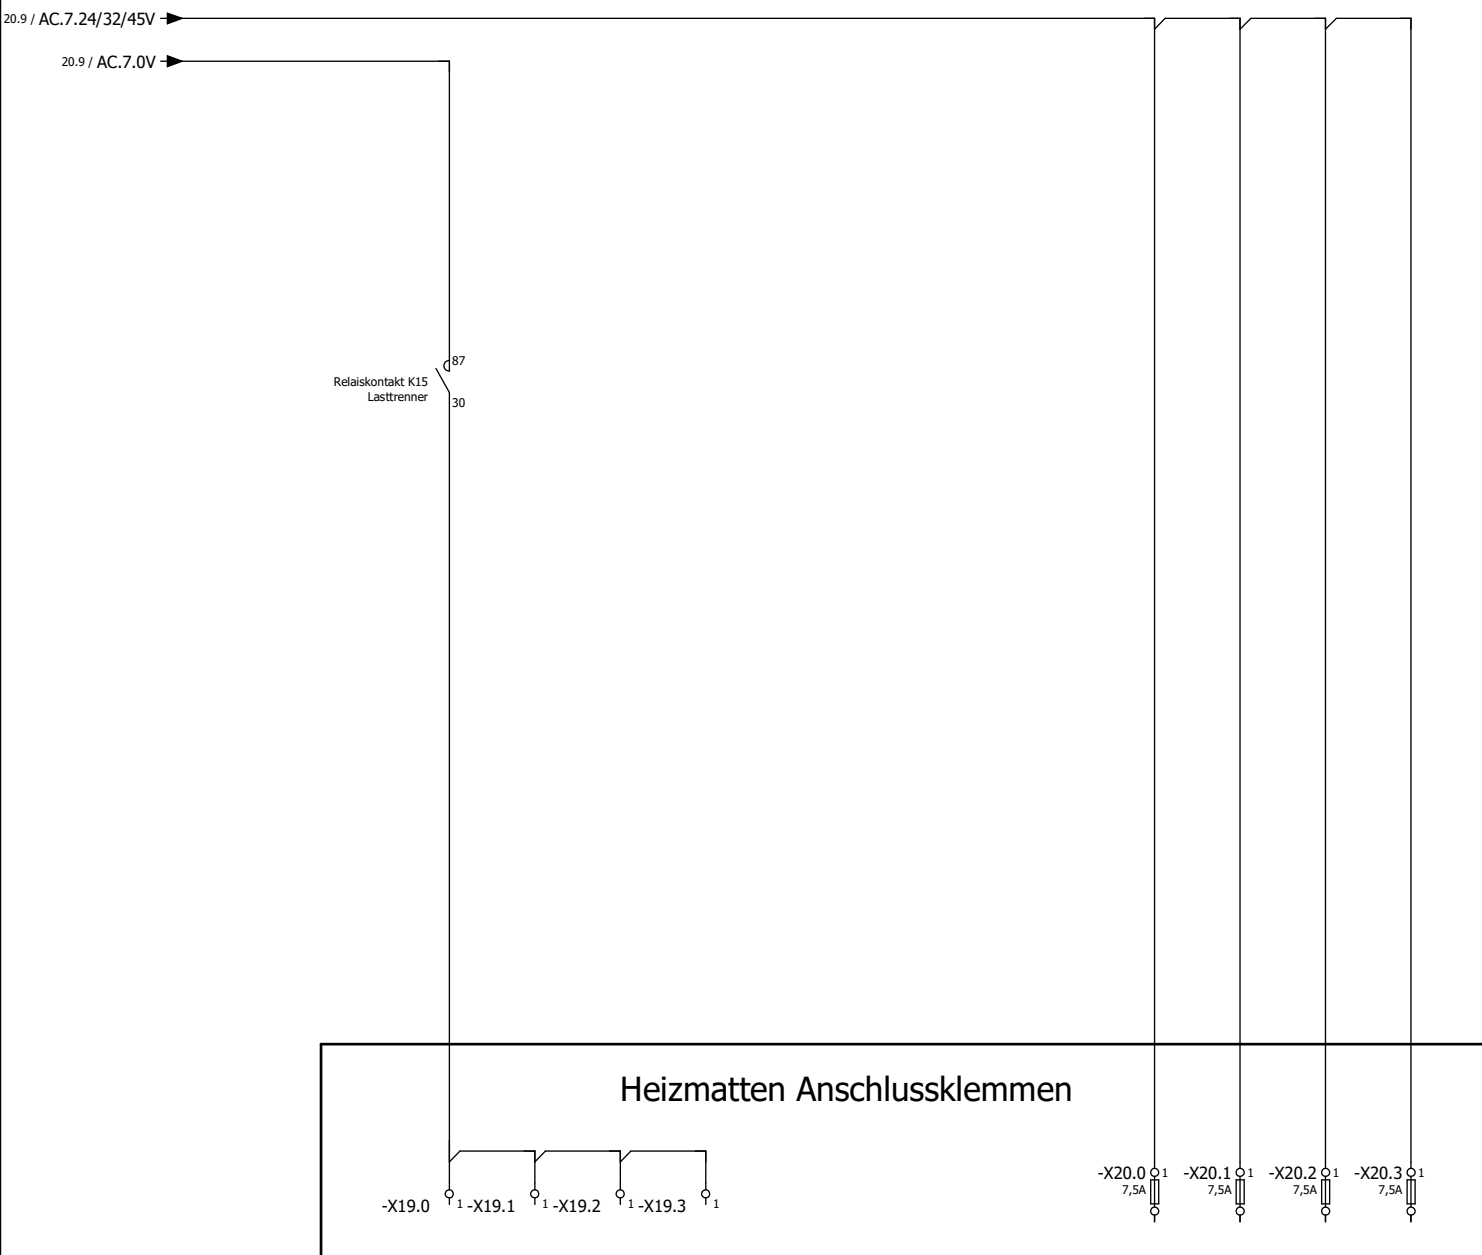


			Datum	17.06.2020	9600 VA	LOFEC GmbH	Heizkreis 07		=
			Bearb.	S.Mentzel					+
			Gepr		OCTOPUS 9600VA				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			
								GB_tpj001	Blatt 27 Seite 9 / 10

20.9 / AC.8.24/32/45V

20.9 / AC.8.0V

Relaiskontakt K17
Lasttrenner

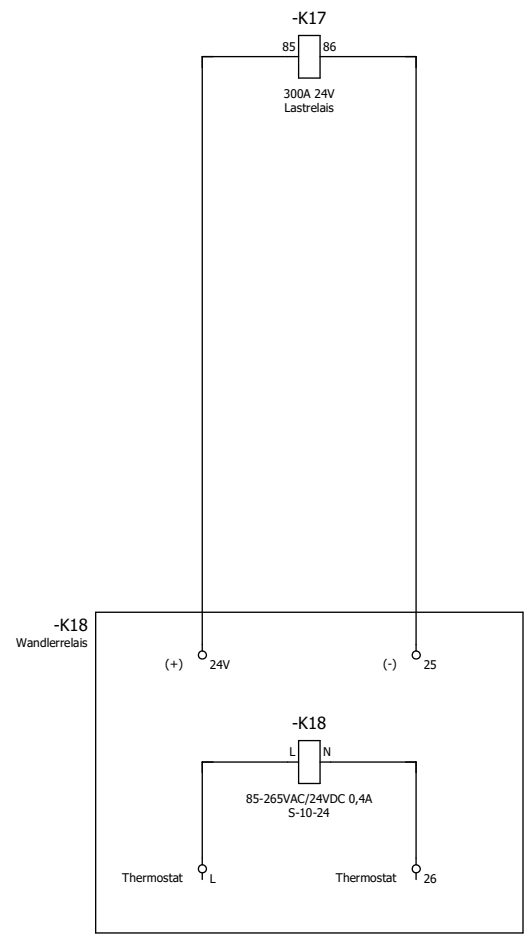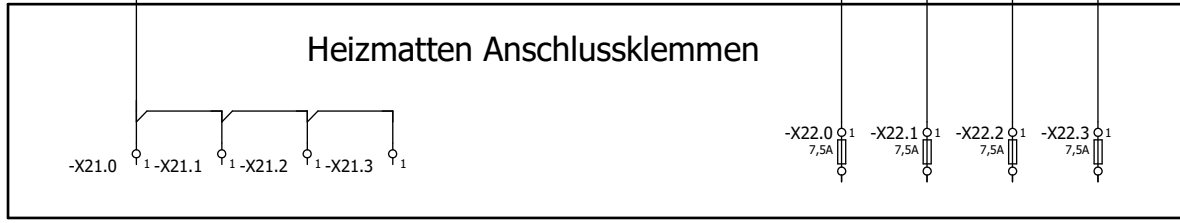

27

			Datum	17.06.2020	9600 VA	LOFEC GmbH	Heizkreis 08		=
			Bearb.	S.Mentzel					+
			Gepr		OCTOPUS 9600VA				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			
								GB_tpj001	Blatt 28 Seite 10 / 10